

TVAR NOSNÝCH PRVKOV NA PRÍZEMÍ 1:50

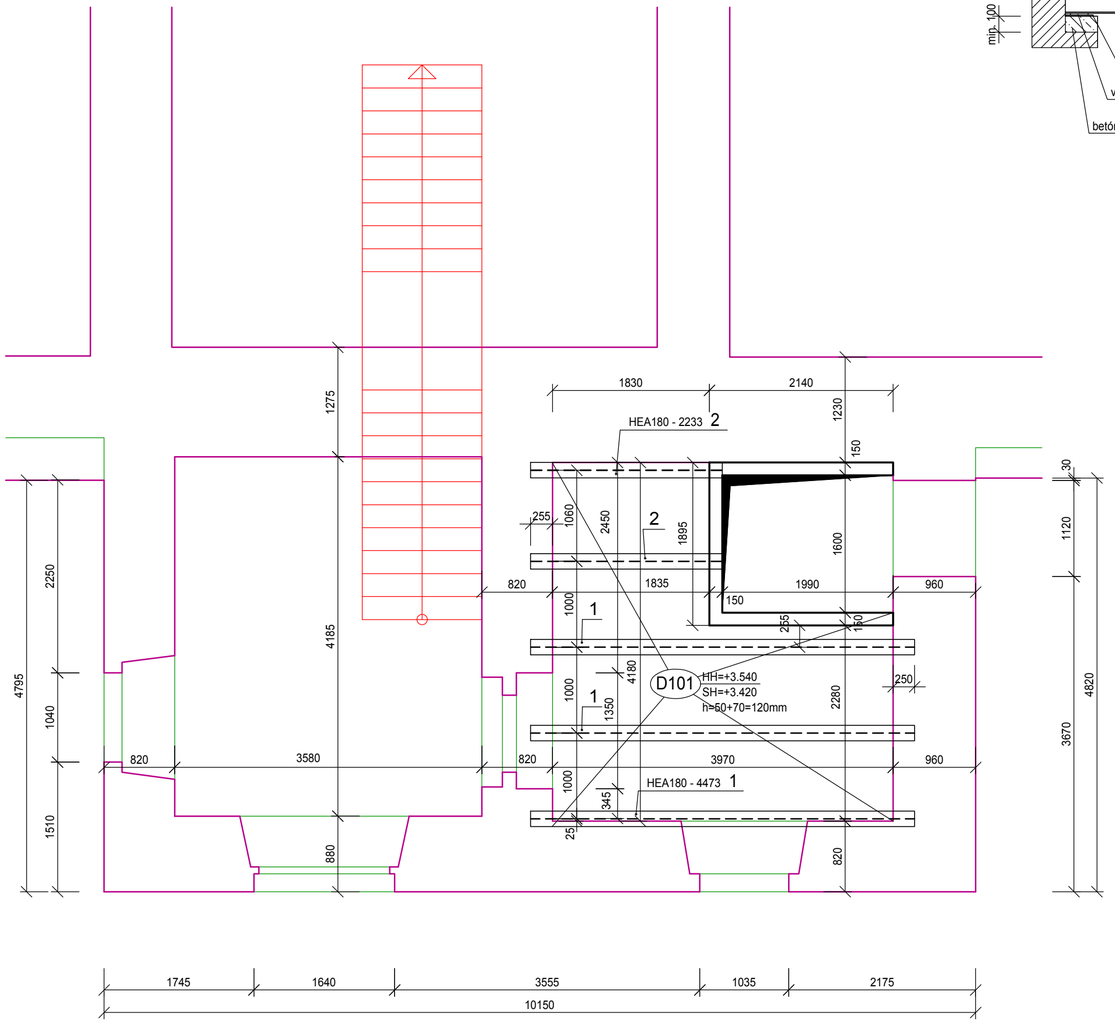

Detail podopretia nosníkov v nosných stenách (pohľad) 1:25

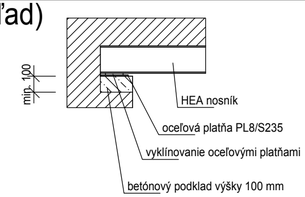

Plocha stropu D101 na prekrytie trapézovým plechom výšky 50 mm je 13,6+10%=15,0 m2
(trapézový plech ROVA T-50B t=0,8mm)

OCELOVÉ KONSTRUKCE
Výkaz materiálu

Č.pol.	ks	Průřez ... Délka Materiál	Hmotnost na 1m pro 1 ks	Celková délka [mm]	Celková hmotnost [kg]
1	3	HEA180 ... 4473 S235	35.50 kg/m 158.79 kg/ks	13419.	476.37
2	2	HEA180 ... 2233 S235	35.50 kg/m 79.27 kg/ks	4466.	158.54
Hmotnost oceli celkem [kg]					634.91
Včetně přirážky 20%					761.90

POZNÁMKA

-SH= spodná hrana prvku (dosky, prekladu, venca)
-HH= horná hrana prvku (dosky, prekladu, venca)

LEGENDA

(D???) Železobetónová doska

(ST???) Železobetónová stena

◒ Pracovná škára

Betón steny a dosky
Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2(SK) - Cl 0,4

Betonárska výstuž: 10 505(R)

Krytie výstuže: tb= 20 mm (na vonkajšiu výstuž dosky)

Krytie výstuže: tb= 20 mm (na vonkajšiu výstuž steny)

-Prierazy treba upresniť podľa výkresov jednotlivých inštalácií
-Výstužné prúty treba v mieste otvoru posunúť príp. prerušiť

-Jednotlivé rozmery treba upresniť na stavbe, nakoľko sa jedná o zásah do jestvujúcej konštrukcie

Názov akcie : Obnova Horného kaštieľa Objekt č.: D1 03 STATIKA		Pálkovács s.r.o. Kamenica nad Hronom 95 943 65 Kamenica nad Hronom	
Investor	Mesto Žarnovica		
Miesto stavby	Žarnovica, č.p. 1531		
Vypracoval	Ing. Alexander Pálkovács		
Zodpovedný projektant	Ing. Alexander Pálkovács		
Obsah výkresu: Výkres tvaru nosných prvkov na prízemí	Formát	3 x A4	Č. zákazky Číslo kópie
	Dátum	09 / 2017	
	Účel	PS	Číslo výkresu 201
	Mierka	1 : 50	